

Exploitation à distance : surveillances prioritaires

Surveillance alternateur

- Température fer stator
- Mesures d'entrefer
- Mesures des flux magnétiques
- Mesures d'isolement rotor
- Mesures des températures de réfrigération

Surveillance vibratoire


- Vibrations ligne d'arbre
- Déplacements ligne d'arbre

Surveillance pression Conduite Forcée


- Pression en pied de conduite
- Position du déchargeur
- Position du pointeau

Surveillance Turbine

- Mesures températures
- Mesures position
- Mesures pressions
- Mesures débits
- Mesures niveaux

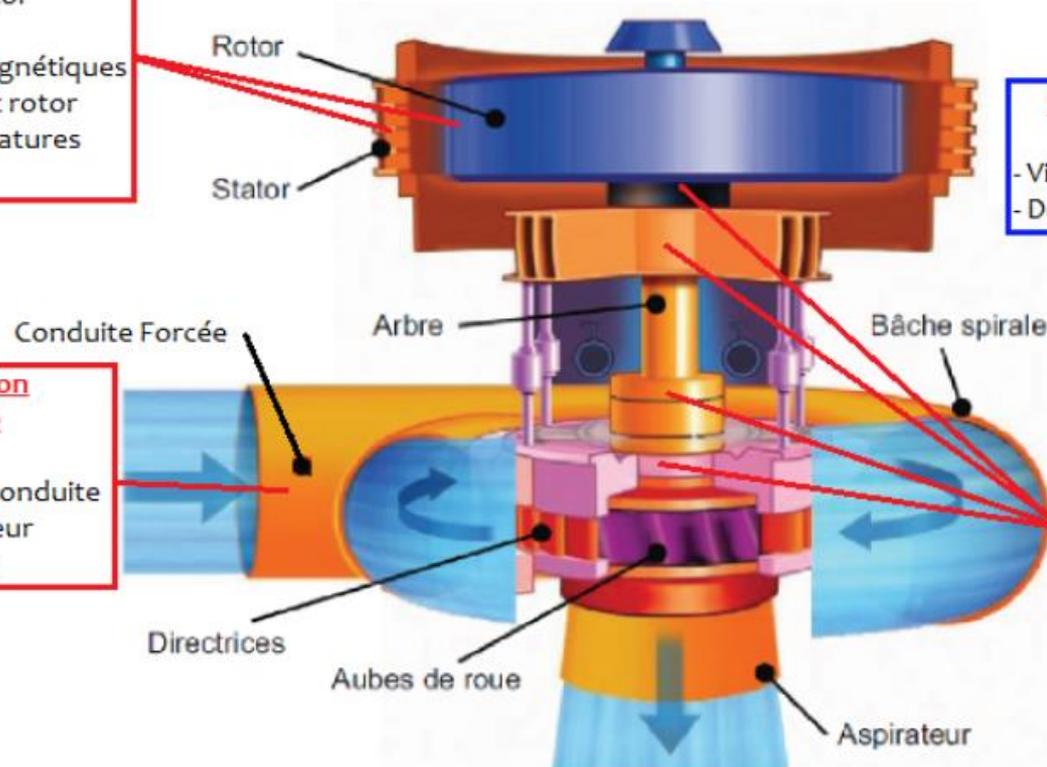

Exploitation à distance : détection de vibrations

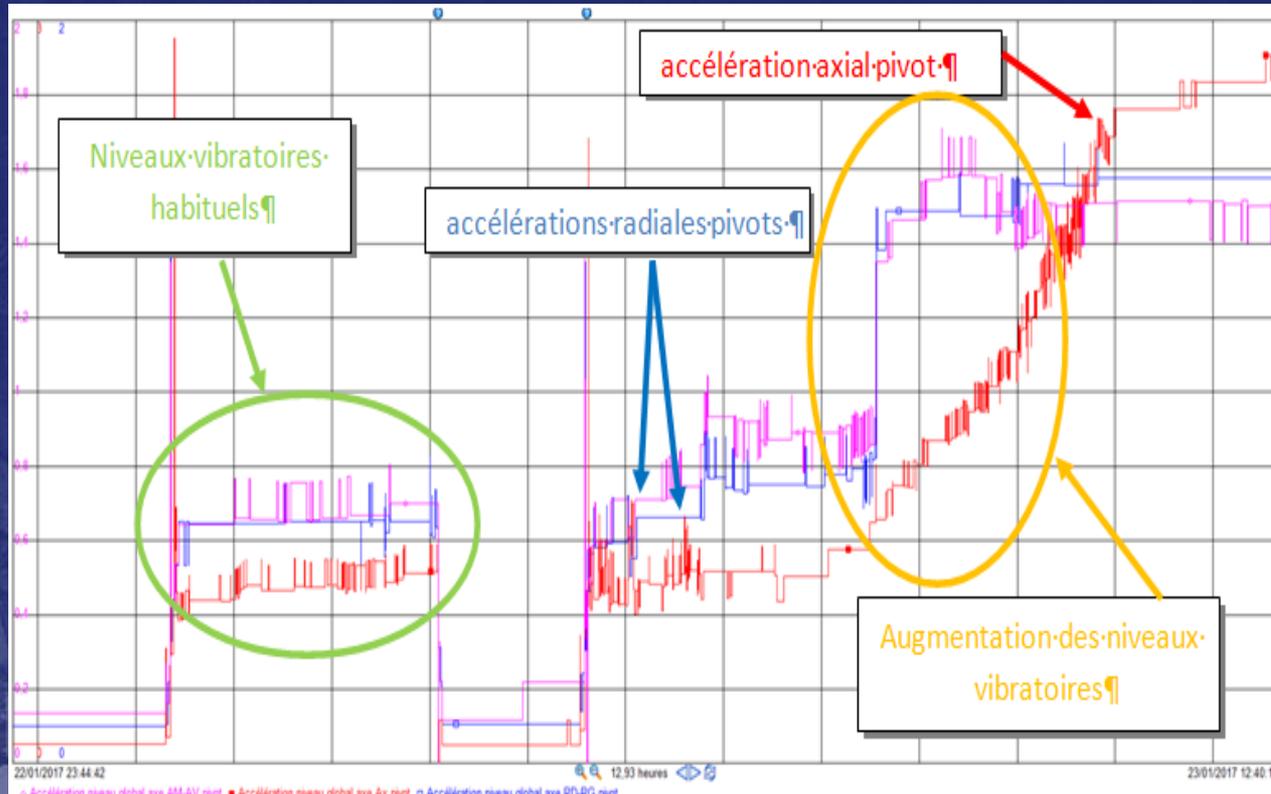

Coût évités environ 84 k€
Arrêt automatique du groupe évité
Pas de dégradation du guidage de la turbine

Exploitation à distance : nouvelles opportunités

